


PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU - PRZEWÓD WODY

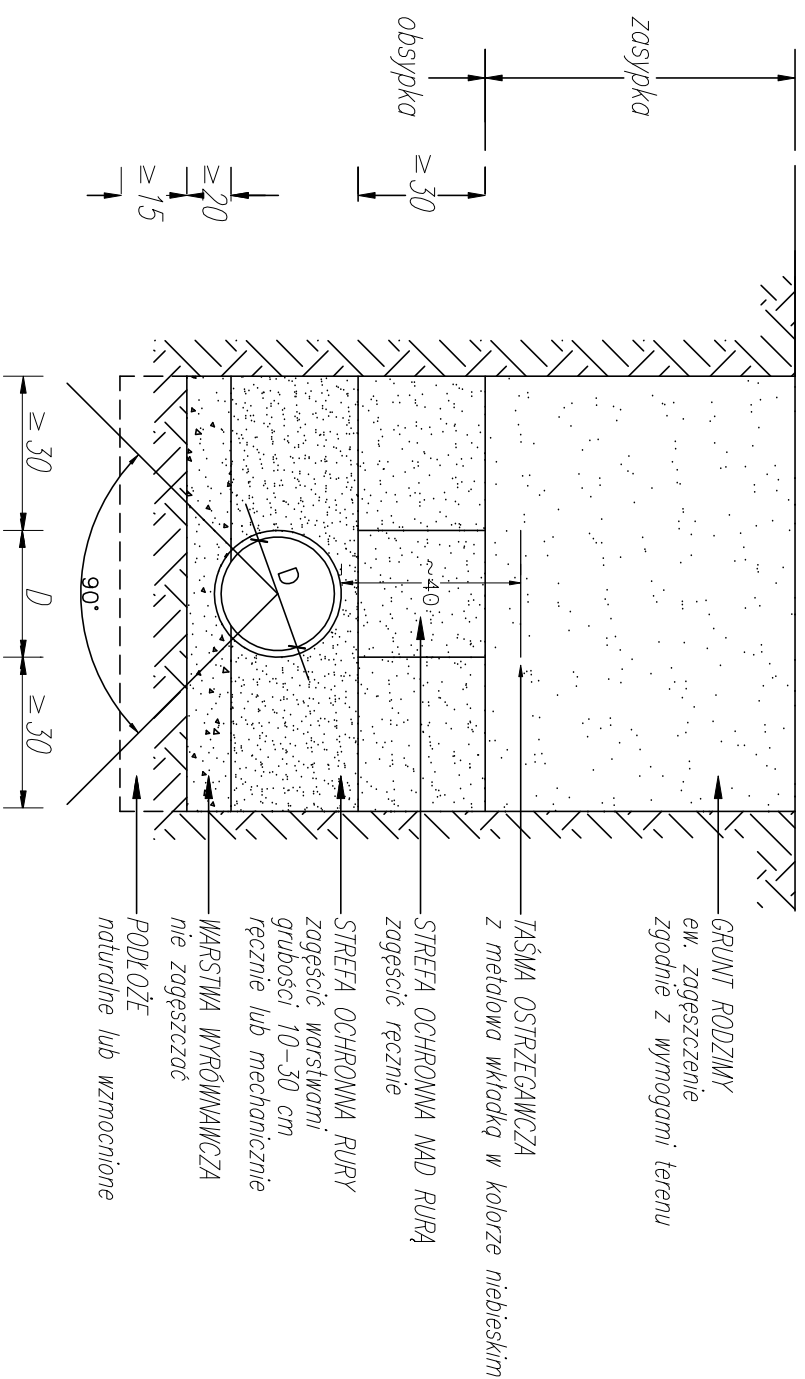


Wysokość obsypki pod wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:

- co najmniej 15 cm dla rur dn<400mm
- co najmniej 30 cm dla rur dn>400mm

UWAGA
wymiary podano w cm


PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – KANALIZACJA

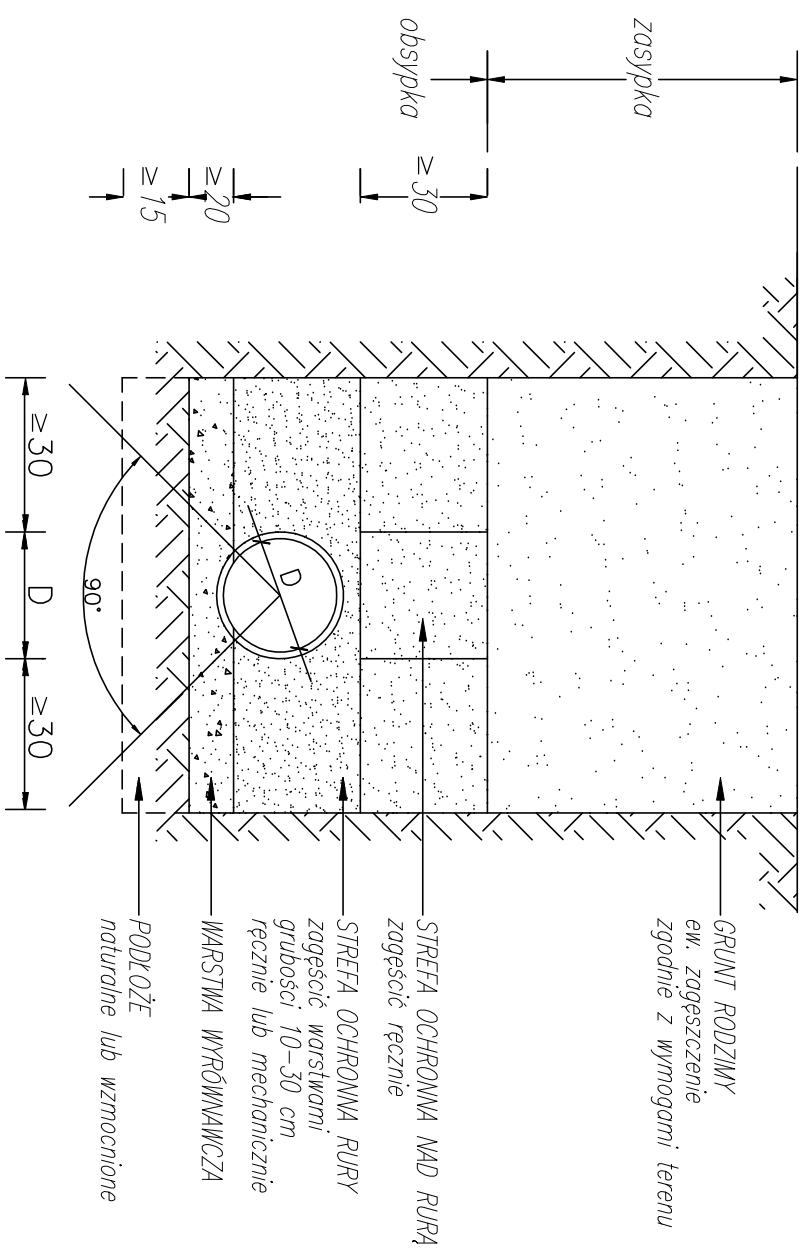

Wysokość obipyki nad wierzchołkiem rury (po zagaszczeniu) powinna wynosić:

- co najmniej 15 cm dla rur dn<400mm
- co najmniej 30 cm dla rur dn>400mm

UWAGA
wymiały podano w cm

 EKOZET		UL. WARSZAWSKA 125 42-200 CZĘSTOCHOWA tel./fax. 34/512-64-96, 368-06-83		biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl http://www.ekozet.pl	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA PRZYLĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ					
INWESTOR	ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ im. nadkom. Józefa Bocheńskiego UL. DĄBROWSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ			SKALA	
TEMAT	PLACÓWKĄ STRAŻY GRANICZNEJ UL. GMINNA 40, 42-200 CZĘSTOCHOWA			B/S	18
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU				12. 2019
OPRACOWAŁ				-	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Jarkiewicz			717/01	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Januszewski			SLK/5184/PWOS./13	